


仮設ケーブル用箱抜き

サービス通路3

仮設ケーブル用箱抜き

サービス通路4

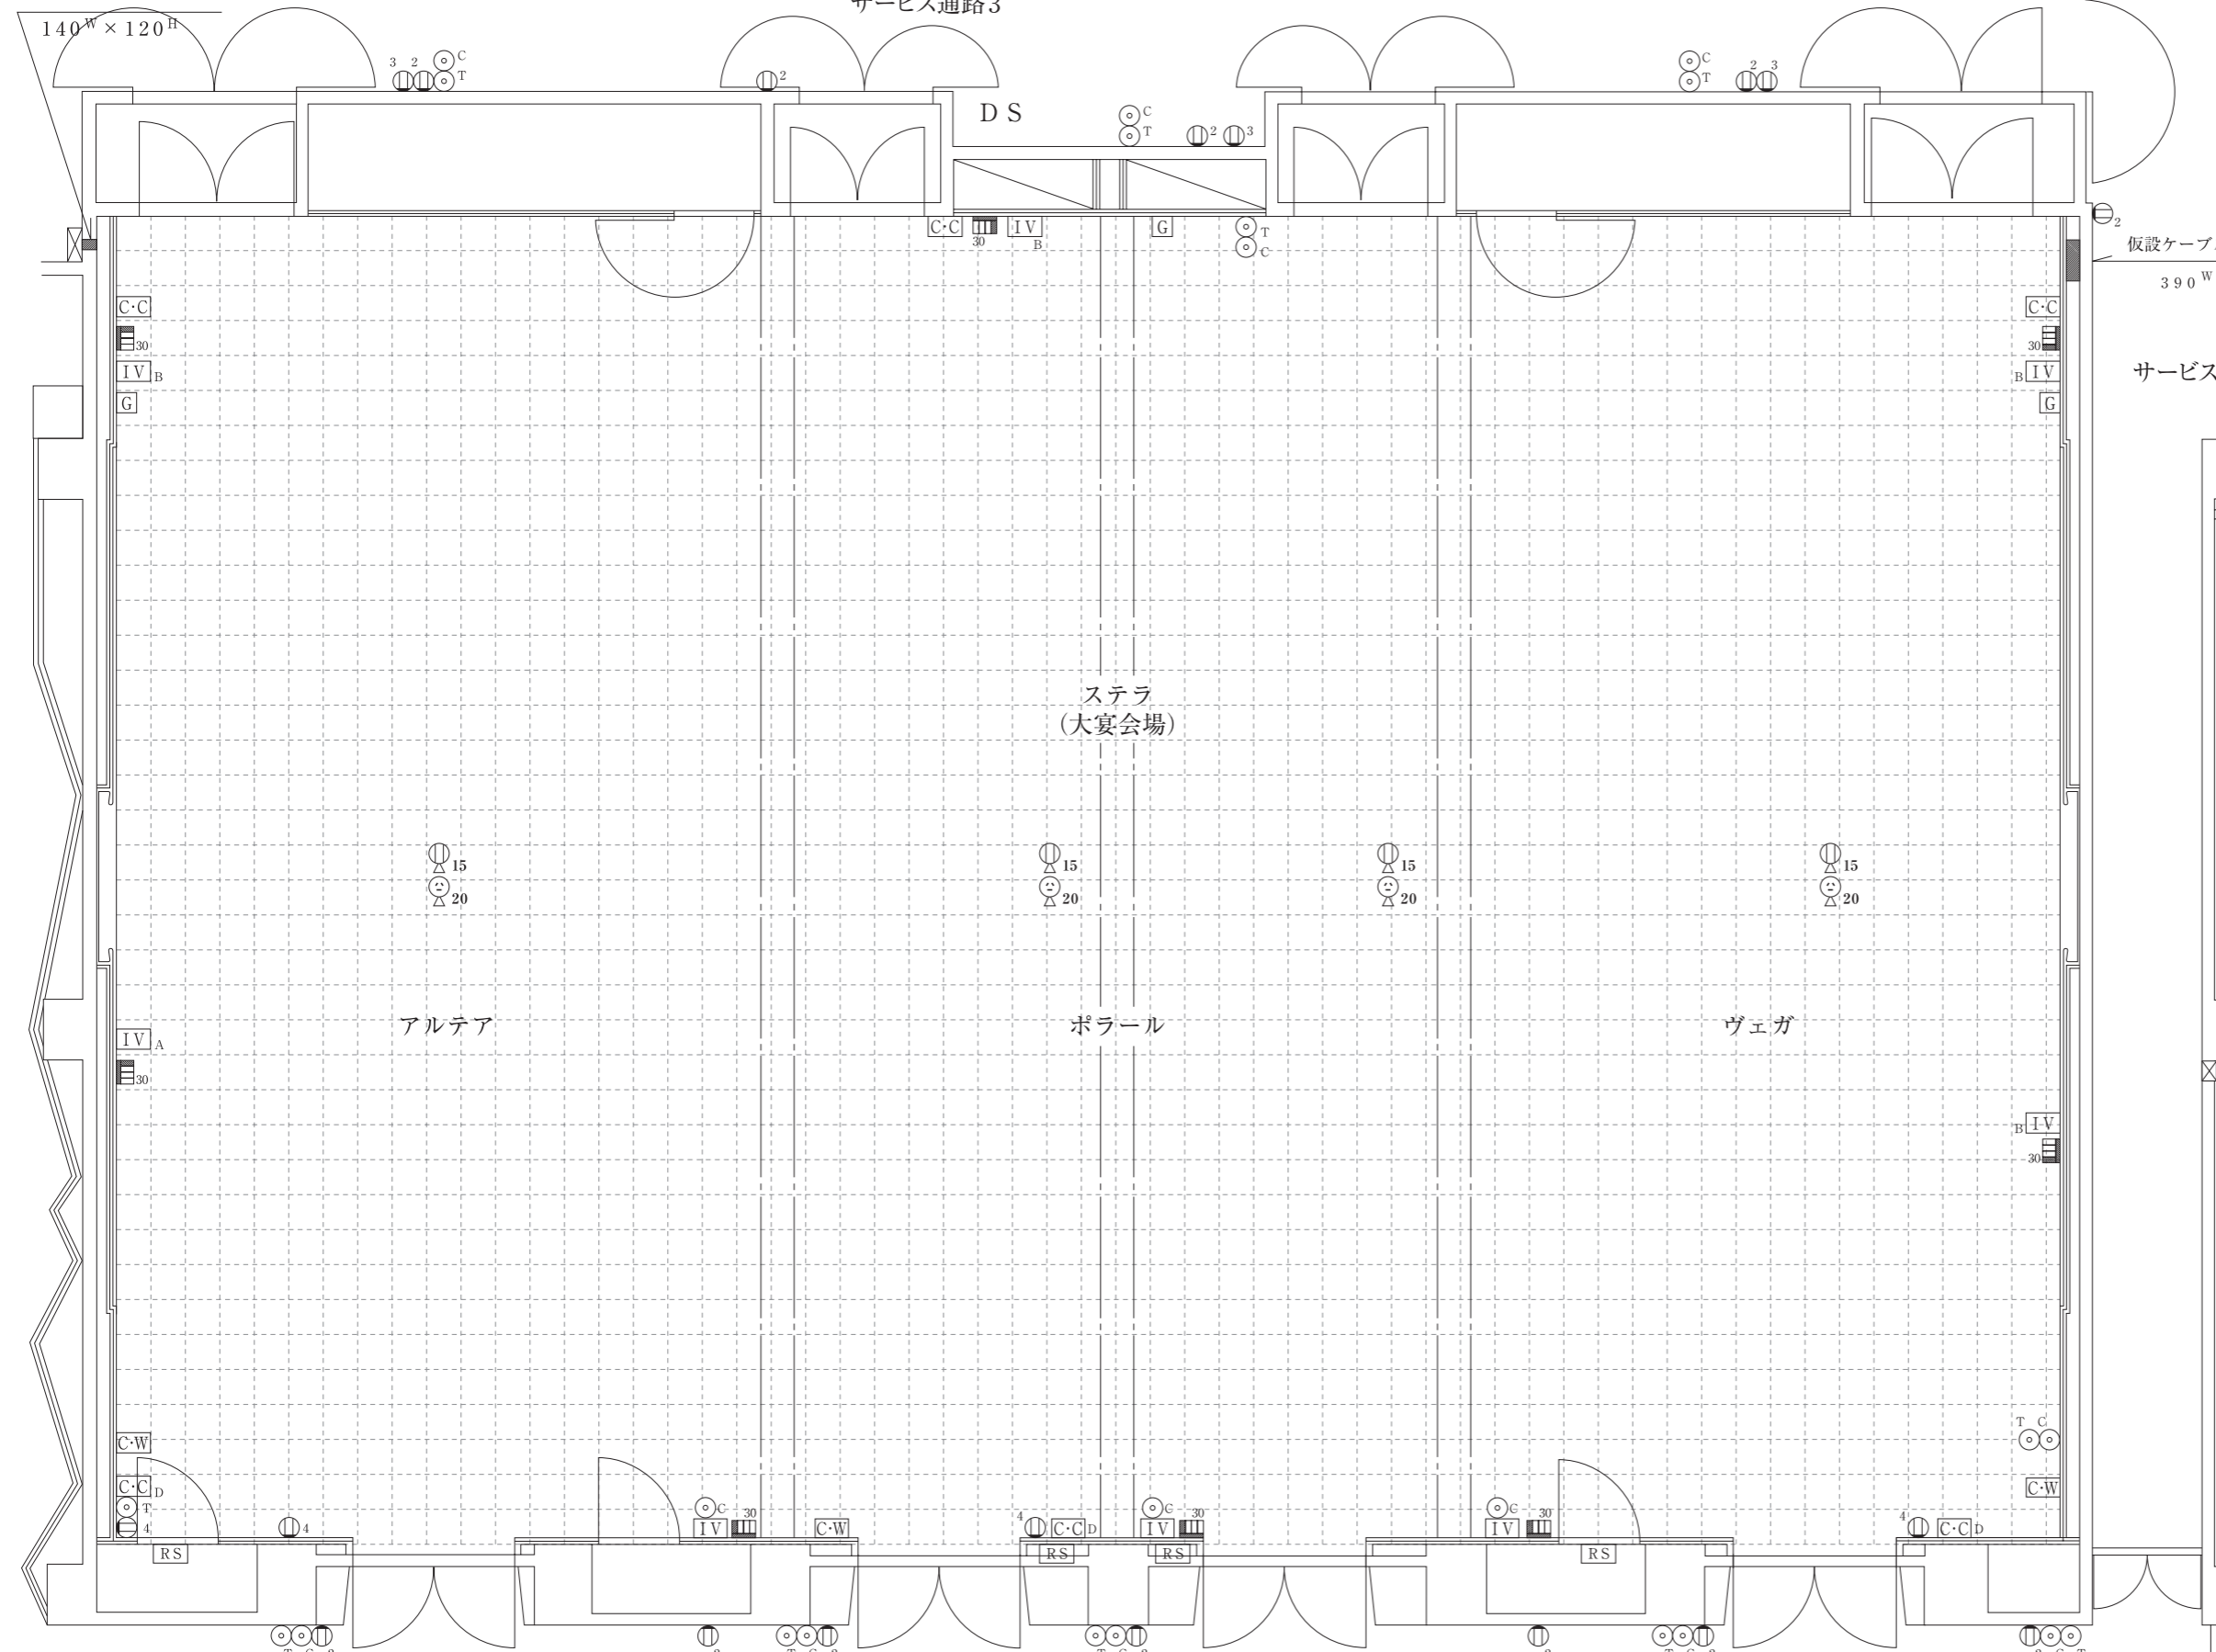

宴会場	面積 (m ²)	坪数 (坪)	縦 (m)	横 (m)	高さ (m)
全体ステラ	587.4	178.0	20.0	29.37	6.85
A (1/3) アルテア	192	58.2	20.0	9.6	6.85
B (1/3) ポラール	188	57.0	20.0	9.4	6.85
C (1/3) ヴェガ	177.4	53.8	20.0	8.87	6.85

■凡例

記号	名称	備考
■30	ウォールコンセントC型30A×4ヶ口	調光×3 直×1
■20	ウォールコンセントC型20A×4ヶ口	調光×3 直×1
■15	ウォールコンセントC型20A×1ヶ口	直
C-W	調光・音響用ワゴン卓接続コネクタ	インカム、R-G-B×1
C-W	調光・音響用ワゴン卓接続コネクタ	インカム、R-G-B×1 (大宴会場用線付)
C-D	調光・持込卓接続コネクタ	
C-C	カメラコンセント	調光・持込卓コネクタ付
C-C	カメラコンセント	
AV	音響用ワゴン卓接続コネクタ	インカム (大宴会場用線付)
AV	音響用コンセント	ワイアレス×2 天井スピーカ
IV	イベントコンセントA 16chマルチ×2	マイク×16、ピーカ×2、ビデオ×1、R-G-B×1
IV	イベントコンセントA 16chマルチ×1	マイク×16、ピーカ×2、ビデオ×1、R-G-B×1
IV	イベントコンセントC	マイク×4、ビデオ×1、R-G-B×1
IV	イベントコンセントD	マイク×2、ビデオ×1、R-G-B×1
⊗	仮設電源盤	調光3#1W 100V、音響1#2W 100V、動力3#3W 200V
RS	吊物操作器	各室設備
⊖	電話端子盤	50P
⊕	避難口誘導灯	
⊙	マイクコンセント	マイク×2
⊙	コンピューター用コンセント	
⊙	電話用コンセント	
⊙	テレビ受口	
⊙	ガスコック	
⊖	壁用コンセント	1P 100V 15A 2口, 3口, 4口
⊖	アップコンセント	1P 100V 15A
⊖	アップコンセント	3P 200V 20A

■大宴会場コンセント等電源容量

室名	ウォールコンセント	一般コンセント		仮設電源盤			照明パトロン
		平行15A	動力20A	調光	音響	動力	
A	調 27.0kVA (30A×9) 直 9.0kVA (30A×3)	(1)	(1)	3#4W	1#2W	3#3W	63kVA (30A×21)
B1	調 9.0kVA (30A×3) 直 3.0kVA (30A×1)	(1)	(1)	182/105V 30kVA	105V 10kVA	210V 35kVA	36kVA (30A×12)
B2	調 9.0kVA (30A×3) 直 3.0kVA (30A×1)	(1)	(1)	(100AT)	(100AT)	(100AT)	36kVA (30A×12)
C	調 27.0kVA (30A×9) 直 9.0kVA (30A×3)	(1)	(1)				63kVA (30A×21)
計	調 72.0kVA 直 24.0kVA	=96.0kVA	他 (3)				198kVA

(注)ウォールコンセント及び照明パトロン及び仮設電源盤の合計容量は各室共 100kVA 迄とする。

■美術・照明パトロン図

